









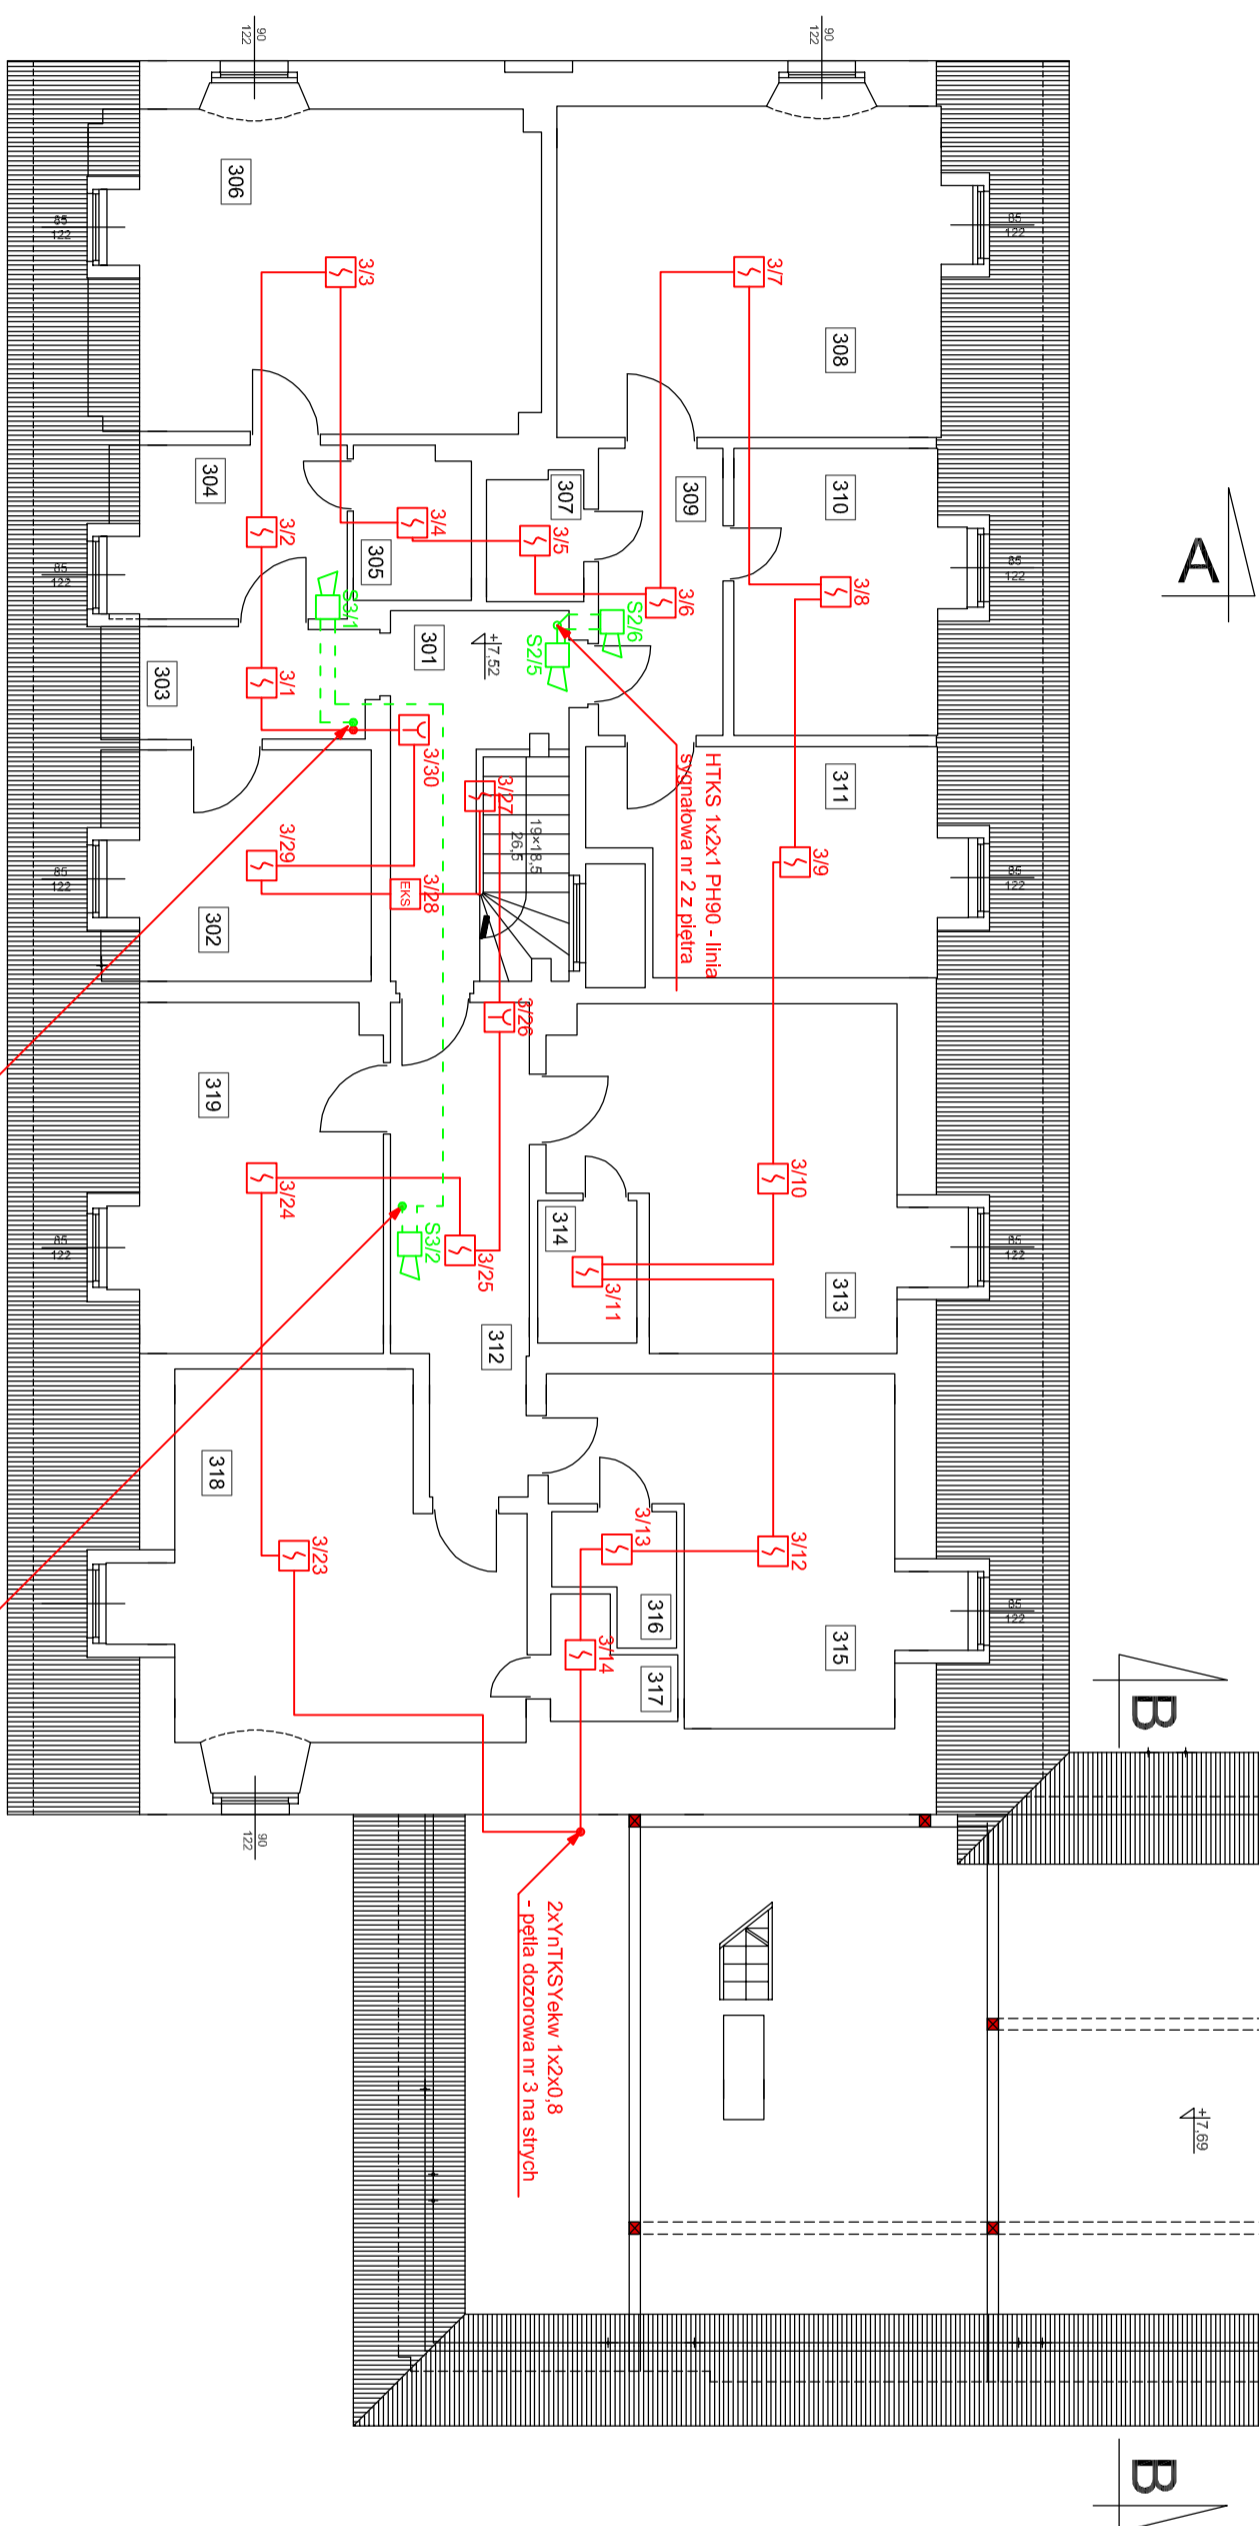

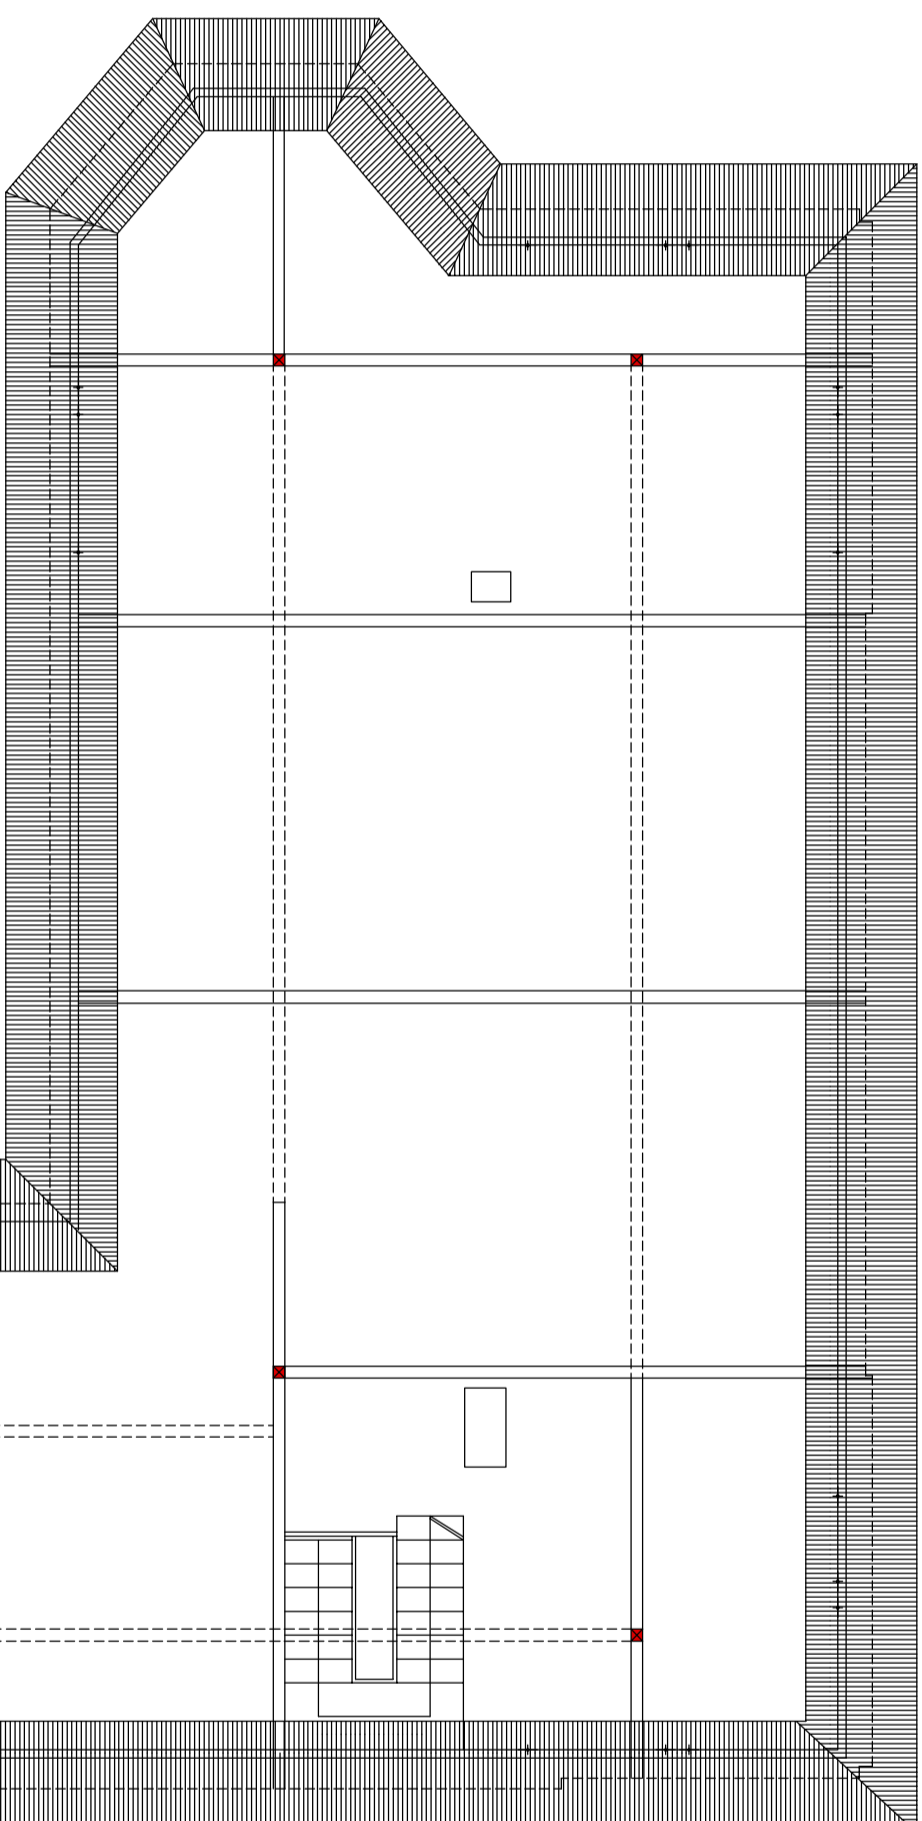






Oficyjna



LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | czujka optyczna dymu |
|  | radiowa czujka optyczna dymu |
|  | czujka optyczno-termiczna |
|  | adapter czujek radiowych |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy |
|  | sygnalizator akustyczny |
|  | wskaznik załadunku |
|  | wielokierunkowy element sterujący |
|  | moduł kontrolno-sterujący |
|  | zasilacz urządzeń pożarowych |
|  | linia dozozarna VnT(S)Ekw 1x2x0,8 |
|  | linia sygnałowa HTKSH 1x2x1 PH90 |
|  | linia kontrolna, sterująca HTKSH 1x2x1 |
|  | wskaznik optyczno - akustyczny centrali |
|  | puszka instalacyjna do systemów pożarowych |
- Uwaga**
1. Montaż ROP-ów na wysokości 1,4 ± 0,2 m.
 2. Linia dozozarna kabli VnT(S)Ekw 1x2x0,8.
 3. Zasilanie centrali CSP HDGs 3x1,5 PH90 - izolabella SN - budynki oficyny.
 4. Sterowanie realizowane poprzez przełącznik WvV modułu EWS.
 5. Kontrola załadunku realizowana poprzez słych WE modułu EKS lub centrali.
 6. Sterowanie urządzeń z modułów liniowych instalacji sygnalizacji pożarowej - przema prądowy - przekształt. wstępnie wystawione (w przypadku zaniku napięcia lub uszkodzenia linii sterującej urządzenie przechodzi w pozycję - bezpieczną).
 7. Kable układac:
- pod tynkiem w brzoźdach oddzielnie typu VnT(S)Y i w osobny typu HTKSH, HDGs PH
 - w listwach instalacyjnych oddzielnie typu VnT(S)Y i w osobny typu HTKSH, HDGs PH, które powinny być mocowane centryfikowanym systemem mocowań do stropu i ścian i przykryte listwą instalacyjną.
- Należy pamiętać o pomieszczeniu, w którym zlokalizowano centralę sygnalizacji pożarowej należy zaizolować sygnalizatory akustyczno-optyczne, sygnalizatory alarm i słowne w centrali.

PIRECONTOUR, S.C. Systemy Przeciwdziałowe ul. Włocławska 10, 85-001 Włocławek Włocławek 43 62-872 2000 tel. 082 720 92 20 fax: 082 720 92 21 e-mail: biuro@pirecontour.pl			Pys. nr.: 5
Termin: Instalacja sygnalizacji pożarowej - Ofcyna - poddasze			Stron: 1:100
Nazwa i adres inwestycji: System sygnalizacji pożaru z systemem oddymiania grawitacyjnego dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholii w Czarnym Borze			
Inwestor: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu w Czarnym Borze 58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8			
Wykonanie:	Brutto:	Imię i nazwisko, uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	Prace:	Grześka 2014 r.	