










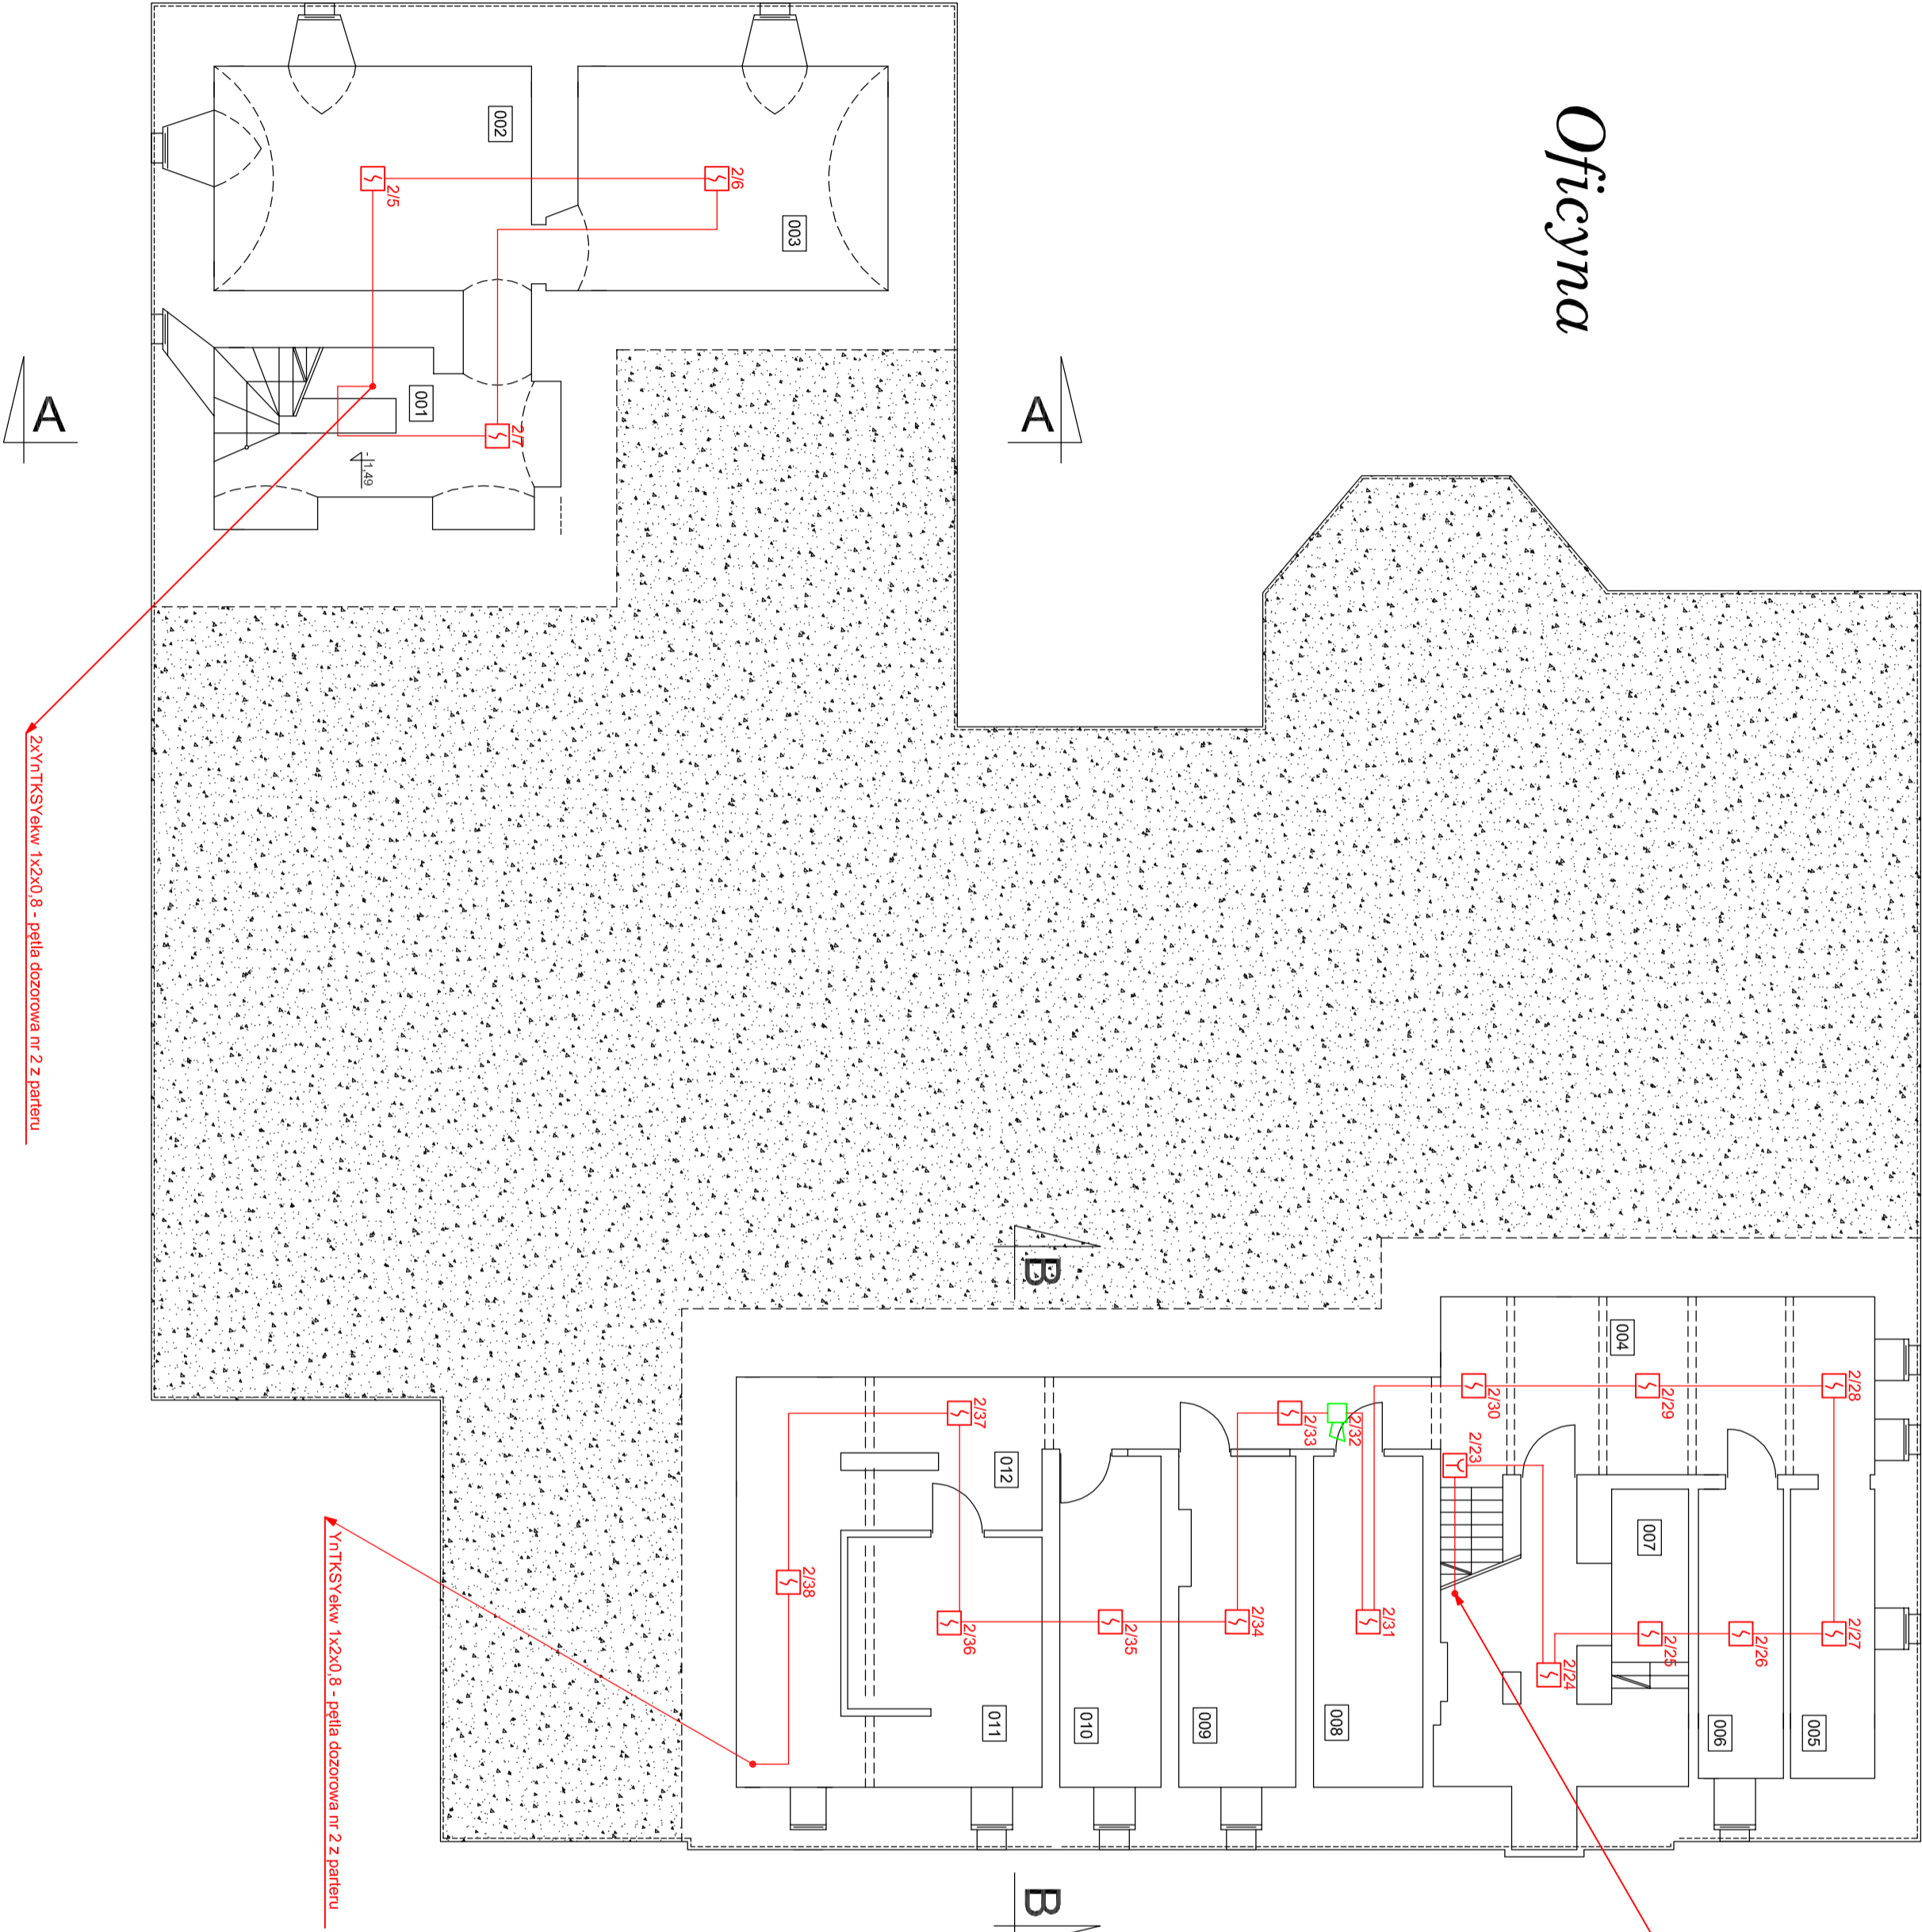






Oficyna



LEGENDA

-  czujka optyczna dymu
-  radiowa czujka optyczna dymu
-  czujka optyczno-termiczna
-  adapter czujek radiowych
-  ręczny ostrzegacz pożarowy
-  sygnalizator akustyczny
-  wskaźnik zasilania
-  wielowiskłowy element sterujący
-  moduł kontrolno-sterujący
-  zasilacz urządzeń pożarowych
-  linia dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8
-  linia sygnałowa HTKSH 1x2x1 PH90
-  linia kontrolna, sterująca HTKSH 1x2x1
-  wskaźnik optyczno - akustyczny centrali
-  puszka instalacyjna do systemów pożarowych

- Uwaga**
- Montaż ROP-dw na wysokości 1,4 ± 0,2 m
  - Linie dozorowe kabli YnTKSYekw 1x2x0,8
  - Zasilanie centrali CSP HDGs 3x1,5 PH90 - rozdzielnia SN - budynków oficyny.
  - Sterowanie realizowane poprzez przełącznik WY modułu EWS
  - Kontrola zadziałania realizowana poprzez sygnalizator EKS lub centrali.
  - Sterowanie urządzeń z modułów liniowych instalacji sygnalizacji pożarowej - przewód pędowa - przełącznik wewnętrzny
  - Sterowanie (w przypadku zaniku napięcia lub uszkodzenia linii sterującej) urządzenie przechodzi w pozycję - bezpieczną).
  - Kable układać:
    - pod tynkiem w bruzdach oddzielnie typu YnTKSY 1 w osobnej typy HTKSH, HDGs PH
    - w listwach instalacyjnych oddzielnie typu YnTKSY 1 w osobnej typy HTKSH, HDGs PH, które powinny być mocowane centryfikowanym systemem mocowań do stropu i ścian i przykryte listwą instalacyjną.
  - Nad wejściem do pomieszczenia, w którym zlokalizowano centralę sygnalizacji pożarowej należy zainstalować sygnalizator akustyczno-optyczny, sygnalizujący alarm i stopnia w centrali.

"FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe ul. Słowackiego 10, 62-807 Szamotuły Wodzia 43 62-807 Gostadziej Małe tel. 062 720 92 20 fax 062 720 92 21		Rys. nr. <b>2</b>	
e-mail: <a href="mailto:biuro@firecontrol.pl">biuro@firecontrol.pl</a>		Skala: <b>1:100</b>	
Termin: Instalacja sygnalizacji pożarowej - Oficyna - planica			
Nazwa i adres inwestycji: System sygnalizacji pożaru z systemem oddymiania grawitacyjnego dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze			
Inwestor: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu w Czarnym Borze 58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8			
Wykonawca: Branża: Inżynierstwo, ogólnobudowlane		Data: Podpis:	
Projektant: Prosz:		Gwarant 2014 r.	